Примеры подключения двухпроводного шлейфа пожарной сигнализации

SA1	Нормально замкнутая кнопка(извещатель) аварийного разблокирования, действует только на контроллер 1.
SA2	Нормально замкнутая кнопка(извещатель) аварийного разблокирования, действует на все контроллеры, объединенные общей линией

Одна кнопка(извещатель) разблокирует несколько контроллеров. Для питания шлейфа используется один из контроллеров:



Кнопка(извещатель) разблокирует один контроллер. Для питания шлейфа используется сам контроллер:
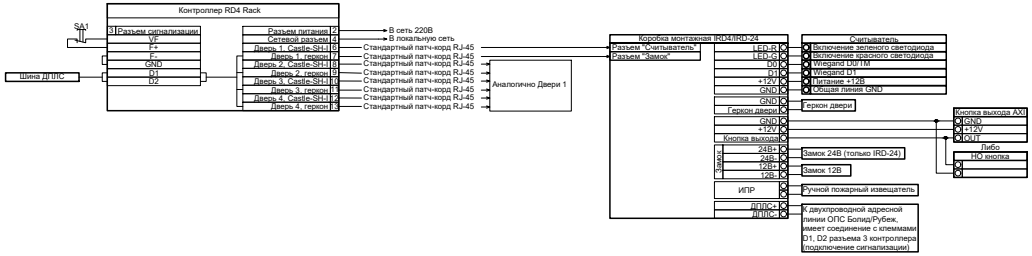
SA1 разблокирует только «свой» контроллер, SA2 разблокирует все контроллеры на шлейфе. Для питания шлейфа используется внешний блок питания: